



ASPIRVELO AIR

Serie ECOCOMFORT RF



UNITÀ DI VENTILAZIONE MONOSTANZA CON RECUPERO DI CALORE
MANUALE UTENTE

КОМНАТНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА
ОДНОКОМНАТНАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ

SOOJUSTAGASTUSEGA TOA VENTILATSIOONISEADE
KASUTUSJUHEND

KAMBARIOVÉDINIMOJRANGASUŠILUMOSREKUPERACIJOSFUNKCIJA
VARTOTOJAS INSTRUKCIJA

ISATBAS VENTILĀCIJAS SISTĒMA AR SILTUMA REKUPERĀCIJU
VIENISTABAS VENTILĀCIJAS SISTĒMA AR REKUPERĀCIJU

LOKÁLNÍ JEDNOTKA VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA
MANUÁL PRO UŽIVATELE



- IT** Questo manuale riporta le informazioni necessarie all'utenza per l'utilizzo del sistema di ventilazione. Le informazioni necessarie all'installazione, messa in servizio e manutenzione del sistema sono riportate nel MANUALE INSTALLAZIONE incluso nella confezione.
- RU** Это руководство содержит необходимую информацию для использования системы вентиляции. Информация, необходимая для установки, ввода в эксплуатацию и техническое обслуживание системы приведены в Руководстве по установке, которое включено в упаковке системы.
- ET** Käesolev juhend annab vajalikku teavet ventilatsiooniüsteemi paigaldamise ja kasutusele võtmiseks. Teavet sisselülitumise ja kasutusele võtmiseks vaadake kasutusjuhendist, mis on pakendis.
- LT** Šioje instrukcijoje pateikta visa informacija apie vėdinimo sistemos montavimą, naudojimą bei techninę priežiūrą.
- LV** Šajā rokasgrāmatā ir iekļauta informācija, kas nepieciešama ventilācijas sistēmas uzstādīšanai un sagatavošanai ekspluatācijai. Informācija par sistēmas pieslēgšanu ekspluatācijas uzsākšanai ir lietotāja rokasgrāmtā, kura atrodas iepakojumā.
- CZ** Tento manuál uvádí informace pro uživatele, týkající se použití ventilačního systému. Informace potřebné k instalaci, spuštění a k údržbě jsou uvedené v instalacním manuálu, který je součástí sady.

AVVERTENZE GENERALI E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ÜLDISED HOIATUSED JA OHUTUSNÕUDED

BENDRA INFORMACIJA BEI SAUGOS INSTRUKCIJA

VISPĀRĪGI BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMI

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.

- IT**
- Leggere il presente manuale d'uso e conservarlo a portata di mano per ogni ulteriore consultazione.
 - L'impiego dell'apparecchio per applicazioni che esulano da quanto riportato nel capitolo "destinazione d'uso" nel manuale d'installazione sollevano il costruttore da ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dall'uso improprio.
 - L'uso di un qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali. In particolare:
 - Non toccare l'apparecchio con mani o piedi bagnati umidi oppure a piedi nudi.
 - Non esporre l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.).
 - Le operazioni di manutenzione o pulizia vanno effettuate esclusivamente da personale tecnico qualificato.
 - Non ostruire la griglia di aspirazione.
- RU**
- Внимательно прочитайте инструкции по установке, правила техники безопасности, инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, приведенные в данном руководстве. Сохраните руководство для дальнейшего использования.
 - Использование устройства в других целях, чем те которые описаны в руководстве по установке, освобождают изготовителя от любой ответственности за последствия, возникшие в результате неправильного использования.
 - Использование устройства в других целях, чем те которые описаны в руководстве по установке, освобождают изготовителя от любой ответственности за последствия, возникшие в результате неправильного использования.
 - Использование любого электроприбора требует соблюдения некоторых основных правил. В частности:
 - Не прикасайтесь к изделию мокрыми руками или ногами.
 - Не оставляйте прибор под воздействием атмосферных феноменов (дождь, солнце, и т.д.).
 - Техническое обслуживание и очистка системы должна производиться только квалифицированным техническим персоналом.
 - Не загораживайте решетку для аспирации.
- ET**
- Lugege tähelepanelikult paigaldusjuhiseid, ohutusnõuetet juhiseid, kasutuse ja tehnilise hoolduse juhiseid, mis on toodud käesolevas juhendis
 - Seadme kasutamine muudel eesmärkidel, peale nende, mis on toodud juhendis vabastavad tootja igasugusest vastutusest tagajärgede eest, mis tekkisid seadme vale kasutamise töltu.

- Igasuguse elektriseadme kasutamine nõub mõningate põhireeglite täitmist. Nimelt:
 - Ärge puudutage seadet märgade kätte ja jalga.
 - Ärge jätke seadet atmosfääri mõjude käte (vihm, päike, jm.).
 - Tehnilist hooldust ja süsteemi puastamist võib teostada ainult kvalifitseeritud tehniline personal.
- Ärge katke õhuvõret kinni.

LT	<ul style="list-style-type: none"> • Idėmiai perskaitykite montavimo nurodymus, saugos įspėjimus, naudojimo ir techninio aptarnavimo nurodymus, esančius šioje montavimo darbų instrukcijoje, kurią reikia išsaugoti konsultacijai ateityje. • Prietaiso naudojimas ne pagal paskirtį atleidžia gamintoją nuo atsakomybės už visas galimas pasekmes, kilusias dėl netinkamo naudojimo. • Naudodami kiekvienu elektrinį prietaisą, laikykiteis keliu pagrindiniu taisykliu. <ul style="list-style-type: none"> • Nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis arba kojomis. • Saugokite prietaisą nuo atmosferos reišinių (lietaus, Saulės, ir t. t.). • Techninį aptarnavimą ir sistemos valymą turi atlikti tik kvalificuotas techninis personalas. • Neuždenkite védinimo grotelių.
LV	<ul style="list-style-type: none"> • Uzmanīgi izlasiet Uzstādīšanas rokasgrāmatu un drošības tehnikas noteikumus, ekspluatācijas un tehniskās apkalpošanas instrukciju, kas tajā iekļautas. Saglabājiet rokasgrāmatu turpmākai lietošanai. • Ierīces izmantošana citiem nolūkiem, nekā uzstādīšanas instrukcijā aprakstītie, atbrīvo ražotāju no jebkādas atbildības par sekām, kas iestājušās nepareizas lietošanas rezultātā. • Lietojot jebkuru elektroierīci, jāievēro vairāki pamatnoteikumi, proti: <ul style="list-style-type: none"> • Nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām vai kājām. • Neatstājiet ierīci atmosfēras fenomenu ietekmē (lietus, saule utt.). • Tehniskā apkalpošana un tīrīšana jāveic tikai kvalificētam tehniskam personālam. • Nenorobežojiet aspirācijas režīmi.
CZ	<ul style="list-style-type: none"> • Přečtěte si tento manuál pro použití a uchovávejte na místě, abyste jej mohli kdykoliv použít. • Použití zařízení nad rámec uvedeného v kapitole „určeno k použití“ v manuálu pro instalaci, zbavuje výrobce jakékoli odpovědnosti za následky nesprávného použití. • Použití jakéhokoliv elektrického, znamená dodržit některá základní opatření, zvláště: <ul style="list-style-type: none"> • Nesahat na zařízení mokrýma či vlhkýma rukama. • Nevystavovat zařízení povětrnostním vlivům (dešť, slunce apod.). • Údržba a čištění musí být prováděna kvalifikovaným technikem. • Nezakrývejte mřížku sání.

INTRODUZIONE

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

SÜSTEEMI KIRJELDUS

SISTEMOS APRAŠYMAS

SISTĒMAS APRAKSTS

POPIS SYSTÉMU

IT Il sistema "ECOCOMFORT-RF" è composto da una o più unità di ventilazione decentralizzata con recupero di calore ad altissima efficienza da installare sulle pareti perimetrali.

Normalmente compongono il sistema:

- una unità di ventilazione "Master" con telecomando ECOCOMFORT 100 RF o ECOCOMFORT 160 RF
- una o più unità di ventilazione "Slave" (opzionale) ECOCOMFORT SAT 100 RF o ECOCOMFORT SAT 160 RF

La configurazione minima installabile è l'unità "Master" ed il suo telecomando a cui si possono aggiungere diverse unità "Slave" le quali comunicano via radio in modo bidirezionale con l'unità Master. E' opportuno ricordare che il telecomando interagisce esclusivamente con l'unità "Master".

Le unità di ventilazione basano il loro funzionamento sul principio del recupero del calore rigenerativo, utilizzando uno scambiatore di calore ceramico posto all'interno del dispositivo, il quale accumula il calore ceduto dal flusso d'aria estratta dalla stanza e lo restituisce riscaldando l'aria durante il ciclo d'immissione. L'aria immessa nell'ambiente attraversa un filtro G3 che trattiene le eventuali impurità.

Ogni unità di ventilazione è dotata di un microprocessore che, elaborando le informazioni dei sensori presenti sull'unità (temperatura, umidità e luminosità) ed i comandi impartiti con il radiocomando, adotta le modalità di ventilazione più adatte per il migliore comfort ambientale.

RU Система "ECOCOMFORT RF" состоит из одного или нескольких децентрализованных вентиляционных устройств с рекуперацией тепла высокой эффективности, которая должна быть установлена на внешних стенах здания.

Как правило, система содержит:

- устройство вентиляции "Ведущий" с дистанционным управлением ECOCOMFORT 100 RF или ECOCOMFORT 160 RF
- одно или несколько устройств вентиляции "Ведомый" (опционально) ECOCOMFORT SAT 100 RF или SAT ECOCOMFORT 160 RF

Конфигурация системы осуществляется на "Ведущем" устройстве и на его пульте дистанционного управления. К Ведущему модулю можно соединить максимум 64 "Ведомых" устройств, которые обмениваются данными с ним дистанционно и в двух направлениях.

Следует помнить, что пульт дистанционного управления взаимодействует исключительно с блоком "Ведущий".

Принцип функционирования устройств вентиляции состоит в регенеративной рекуперации тепла. Используется один керамический теплообменник, который находится внутри устройства. Теплообменник накапливает тепло, отдаваемое потоком воздуха, извлеченного из помещения, и нагревает воздух, когда возвращает его во время цикла подачи воздуха. Воздух поступает в помещении через фильтр G3, который удерживает любые загрязнения.

Бесщеточный двигатель с низким энергопотреблением управляет микропроцессором, который обрабатывает информацию от датчиков, используемых в устройстве (датчики влажности, освещения и температуры), а также команд, заданных пользователем с помощью пульта дистанционного управления, выбирая наиболее подходящий режим вентиляции для лучшего комфорта.

ET "ECOCOMFORT RF" süsteem koosneb ühest või mitmest detsentraliseeritud töhusa soojustagastusega ventilaatsiooniseadimest, mis tuleb paigaldada hoone välisseintele.

Reeglina süsteem koosneb:

- Ventilaatsiooniseade "Juhtiv" puldiga(valikuline) ECOCOMFORT 100 RF või RF ECOCOMFORT 160
- üks või mitu ventilaatsiooniseadet "Juhitav" (valikuline) ECOCOMFORT SAT 100 RF või SAT ECOCOMFORT 160 RF

Süsteemi konfiguratsiooni sooritatakse "Juhtival" seadmel ja selle kaugjuhimispuldil. Juhtivale moodulile saab ühendada maksimaalselt 64 "Juhitavat" seadet, mis vahetavad andmeid kaugjuhimise abil ja kahes suunas.

Tuleb meeles pidada, et kaugjuhimispult suhtleb eranditult „Juhtiva“ plokiga Ventilaatsiooniseadmete tööpõhimõttele on taastav soojuse taaskasutamine. Kasutatakse ühte keraamilist soojusvahetit, mis asub seadmes. Soojusvaheti koguneb soojust, mida antakse toast õhuvooluga, soojendab õhku ja tagastab õhu juurdevoolu tsükli ajal. Õhk siseneb ruumi läbi G3 filter, mis hoib kinni kogu mustust. Madala energiarabega harjadeta elektrimootorit juhitakse mikroprotsessoriga, mis plokil olevateilt anduriteilt saadud informatsiooni tötluse teel(niiskus, valgus ja temperatuur), samuti kasutajalt kaugjuhimispuldiga saadud käskude, valib kõige sobivama ventileerimisrežiimi ruumis suurima mugavuse tagamiseks.

LT ECOCOMFORT RF sistema susidea iš vieno ar daugiau į lauko sienas montuoti skirtų vėdinimo blokų su labai veiksminga šilumos rekuperacijos funkcija.

Paprastai sistemą sudaro:

- valdančioji distancinio valdymo vėdinimo įranga ECOCOMFORT 100 RF arba ECOCOMFORT 160 RF;
- vienas ar daugiau valdomų vėdinimo įrenginių (pasirinktinai) ECOCOMFORT SAT 100 RF arba SAT ECOCOMFORT 160 RF.

Minimaliai įrengiamas valdymo blokas su distancinio valdymo pultu. Vėliau galima papildomai sumontuoti iki 64 valdomų blokų, kurie su valdymo bloku savyviajua distanciniu būdu ir dvejomis kryptimis.

Būtina prisiminti, kad distancinio valdymo pultas sąveikauja tik su valdymo bloku. Vėdinimo blokų veikimas yra parentas regeneracinės šilumos rekuperacijos funkcijos principui, naudojant bloko viduje esančių keramikinį šilumokaitį. Šilumokaitis kaupia šilumą, gaunamą iš išeinančio oro ir grąžina ją oro tiekimo ciklo metu. Jeinančios srovės oras yra filtruojamas G3 filtravimo klasės filtru, kuris sulaike visus nešvarumus. Bešepetis variklis su žemu energijos sunaudojimo lygiu bloke, o taip pat komandas, naudotojo duotas radijo bangų valdymo pulteliu, nustato labiausiai tinkantį vėdinimo režimą didesniams komfortui patalpoje užtikrinti.

LV "ECOCOMFORT RF" sistēma sastāv no vienas vai vairākām decentralizētām ventilačijas iekārtām ar augstas efektivitātes siltuma rekuperāciju, tā jāuzstāda pie mājas ārsienām.

Sistēmu veido:

- "Vadošā" ventilačijas iekārta" ar attālinātu vadību ECOCOMFORT 100 RF vai ECOCOMFORT 160 RF
- Viena vai vairākas "Dzenamās" ventilačijas iekārtas (opcionāli) ECOCOMFORT SAT 100 RF vai SAT ECOCOMFORT 160 RF

Sistēmas konfigurāciju veic uz "Vadošās" iekārtas un tās tālvadības pulta. Pie "Vadošā" moduļa var pievienot maksimums 64 "Dzenamo" iekārtu, kuras apmaiņas ar to datiem attālināti un divos virzienos.

Jāatceras, ka tālvadības pults savstarpēji iedarbojas tikai ar "Vadošo" bloku.

Ventilačijas ierīču funkcionēšanas princips pamatojas uz siltuma reģeneratīvo rekuperāciju. Iekārtā ir izmantots viens keramisks siltummainis, kurš atrodas tās iekšienē. Siltummainis uzkrāj no telpas izvadāmās gaisa plūsmas siltum un sasilda to, atdodot atpakaļ gaisa padeves ciklā. Gaiss telpā ienāk caur filtru G3, kurš novērš jebkurus piesārņojumus.

Bezsuku elektrodzinēju ar zemu enerģijas patēriņu vada mikroprocesors, kas apstrādā informāciju no iekārtā izmantotajiem adapteriem (mitruma, apgaismojuma un temperatūras), kā arī komandām ko dod lietotājs ar tālvadības pulta palīdzību, izvēloties piemērotāko ventilačijas režīmu labākam komfortam.

CZ Systém "ECOCOMFORT RF" se skládá z jedné nebo více decentralizovaných ventilačních jednotek s rekuperací tepla o vysoké účinnosti, k instalaci na obvodových zdech.

Standardně je systém složen z:

- Ventilační jednotky „MASTER“ s dálkovým ovládáním ECOCOMFORT 100 RF nebo ECOCOMFORT 160 RF
- Jedné nebo více ventilačních jednotek „SLAVE“ ECOCOMFORT 100 RF nebo ECOCOMFORT 160 RF

Do konfigurace s jednotkou „MASTER“ s dálkovým ovládáním je možné přiřadit několik jednotek „SLAVE“ které pak komunikují obousměrně pomocí rádiového signálu s jednotkou „MASTER“. Dálkové ovládání pak pracuje výhradně s jednotkou „MASTER“.

Ventilační jednotky pracují na principu rekuperace tepla za použití keramického výměníku umístěného uvnitř zařízení, který akumuluje teplo uvolněné z proudu vzduchu vysávaného z místnosti a navrací toto teplo tím, že zahřeje vzduch v cyklu nasávání z vnějšího prostředí. Ohřátý nasávaný vzduch přiváděný do místnosti prochází přes G3 filtr, který zadružuje případné nečistoty.

Každá ventilační jednotka je vybavena mikroprocesorem, který zpracovává údaje z čidel teploty, vlhkosti a jasu, umístěných na jednotce. Jednotka je ovládána radiovým obousměrným kontrolérem, pro zvolení optimálního ventilačního programu k zajištění toho nejkomfortnějšího prostředí.

VISTA DEL RADIOPULSANTE


ВИД ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

KAUGJUHTIMISPULDIA VAADE

DISTANCINIO VALDYMO PULTAS

TĀLVADĪBAS PULTS VEIDS

DÁLKOVÝ OVLADAČ

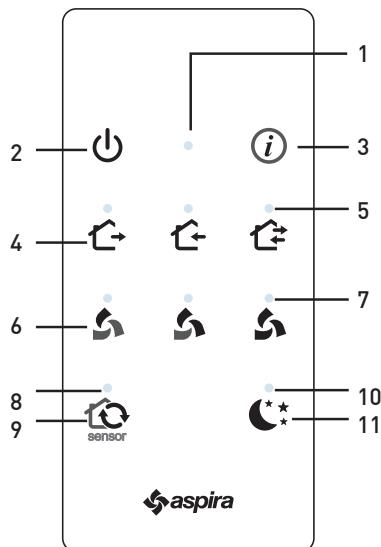

IT	1	LED di stato
	2	Tasto spegnimento
	3	Risveglio radiocom. / Richiesta stato sistema
	4	Tasti modalità "Manuale"
	5	LEDs modalità
	6	Tasti velocità ventilazione
	7	LEDs velocità
	8	LED modalità "Automatica"
	9	Tasto modalità "Automatica"
	10	LED velocità "Notte"
	11	Tasto velocità "Notte"

RU	1	Светодиодные индикаторы состояния
	2	Кнопка выключения
	3	Включение пульта управления/ Запрос состояния системы
	4	Кнопки "Ручного" режима
	5	Светодиодные индикаторы режима
	6	Кнопки скорости вентиляции
	7	Светодиодные индикаторы скорости
	8	Светодиод "Автоматического" режима
	9	Кнопка "Автоматического" режима
	10	Индикатор скорости в "Ночном режиме"
	11	Кнопка скорости в "Ночном режиме"

ET	1	Seisundi LED indikaatorid
	2	Välja lülitamise nupp
	3	Juhtimispuldī sisselūl. /Süsteemi seisundi pāring
	4	Kāsirežīmi nupp
	5	Režīmi LED indikaatorid
	6	Ventilaatori kiiruse nupud
	7	LED kiirus indikaatorid
	8	"Automaat" režīmi LED indikaatorid
	9	"Automaat" režīmi nupp
	10	"Öö" kiiruse LED indikaator
	11	"Öö" kiiruse nupp

LV	1	Gaismas diožu stāvokļa indikatori
	2	Izslēgšanas poga
	3	Vadības pults ieslēgšana / Sistēmas stāvokļa pieprasījums
	4	Manuālā režīma poga
	5	Režīma gaismas diožu indikatori
	6	Ventilācijas ātruma pogas
	7	Ātruma gaismas diožu indikatori
	8	Automātiskā režīma gaismas diode
	9	Automātiskā režīma poga
	10	Ātruma indikators "Nakts režīmā"
	11	Ātruma poga "Nakts režīmā"

LT	1	Šviesos diodų būsenos indikatoriai
	2	Išjungimo mygtukas
	3	Valdymo pulto ijjungimas / sistemos būsenos užklausa
	4	Rankinio režimo mygtukai
	5	Šviesos diodų režimo indikatoriai
	6	Védinimo greičio mygtukai
	7	Šviesos diodų greičio indikatoriai
	8	Automatinio režimo šviesos diodas
	9	Automatinio režimo mygtukas
	10	Greičio indikatorius veikiant naktiniu režimu
	11	Greičio mygtukas veikiant naktiniu režimu

CZ	1	Stav jednotky
	2	Vypnutí / zapnutí
	3	Indikace používáního režimu
	4	Volba režimu
	5	Led indikace režimu
	6	Volba rychlosti ventilace
	7	Indikace rychlosti ventilace
	8	Indikace automatického režimu
	9	Automatický režim
	10	Indikace nočního režimu
	11	Noční režim

LEGENDA SIMBOLI E FUNZIONI

ОБОЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ И ФУНКЦИЙ

SÜMBOLITE JA FUNKTSIOONIDE TÄHENDUS

FUNKCIJU BEI SIMBOLIU REIKŠMĒS

SIMBOLU UN FUNKCIJU NOZĪME

SYMBOLY A FUNKCE



Spegnimento sistema
Выключение системы
Süsteemi väljalülitmine
Sistemos išjungimas
Sistēmas izslēgšana
Vypnutí / zapnutí



Richiesta stato sistema
Запрос состояния системы
Süsteemi seisundi pāring
Sistemos būsenos užklausa
Sistēmas stāvokļa pieprasījums
Indikace používaných režimů



Velocità ventilazione BASSA
Скорость вентилятора: Низкая
Ventilaatori kiirus: Madal
Ventiliatorius greitis: mažas
Ventilatoria ātrums: ZĒMS
Rychlosť ventilácie: NÍZKÁ



Velocità ventilazione MEDIA
Скорость вентилятора: Средняя
Ventilaatori kiirus: Keskmine
Ventiliatorius greitis: vidutinis
Ventilatoria ātrums: VIDĒJS
Rychlosť ventilácie: STŘEDNÍ



Velocità ventilazione ALTA
Скорость вентилятора: Высокая
Ventilaatori kiirus: Kõrge
Ventiliatorius greitis: didelis
Ventilatoria ātrums: AUGSTS
Rychlosť ventilácie: VYSOKÁ



Velocità ventilazione MINIMA (velocità notturna)
Минимальная (скорость в ночном режиме)
Ventilaatori kiirus: minimaalne (öökirus)
Minimalus (greitis veikiant naktiniu režimu)
Minimālais ātrums (nakts režīmā)
Minimálna rychlosť (noční režim)



Modalità ESTRAZIONE manuale
Ручной режим: Вытяжка
Kāsirežīms: Vāljašķīme
Rankinis režīms: išstraukimas
Manuālais režīms: Vilkme
Manuální režim odvětrávání



Modalità IMMISSIONE manuale
Ручной режим: Приток
Kāsirežīms: Juurdevool
Rankinis režīms: tiekimas
Manuālais režīms: Padeve
Manuální režim nasávání



Modalità CICLO ALTERNATO manuale
Ручной режим: Цикл рециркуляции
Kāsirežīms: Ringlussevōtu tsūkkel
Rankinis režīms: recirkuliacijos ciklas
Manuālais režīms: recirkulācijas cikls
Manuální režim střídavého cyklu



Modalità AUTOMATICA, basata sui parametri ambientali (Temperatura, Umidità e Luminosità).
Автоматический режим, основанный на параметрах окружающей среды (температура, влажность и освещение).
Automaatne režiim, mis põhineb keskkonnatingimustel (temperatuur, niiskus ja valgus).
Automatinis režimas pagal aplinkos parametrus (temperatūra, drėgumas ir apšvietimas)
Automātisks režīms, kurš pamatojas uz vides parametriem (temperatūra, mitrums un apgaismojums).
Automatický režim (zpracovává údaje prostředí)



Led SPENTO
Светодиодные ВЫКЛ.
Led Väljalül
Šviesos diodai išjungti
Gaismas diožu IZSL
Led vypnuto



Lampeggio led LUNGO
Длинное мигание
Pikk vilkumine
Ilgas mirksējimas
Ilgā mirgošana
Led dlouze blikající



Lampeggio led BREVE
Короткое мигание
Luhike vilkumine
Trumpas mirksējimas
Tsā mirgošana
Led krátce blikající



Led ACCESO
Светодиодные ВКЛ.
Led Sissel
Šviesos diodai ijjungti
Gaismas diožu IESL
Led svítící

UTILIZZO DEL SISTEMA DI VENTILAZIONE

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

VENTILATSIOONISÜSTEEMI KASUTAMINE

VĒDINIMO SISTEMOS NAUDÖJIMAS

VENTILĀCIJAS SISTĒMAS LIETOŠANA

POUŽITÍ VENTILAČNÍHO SYSTÉMU

SBLOCCO RADIOPRÉSAGE DA STAND-BY


РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЗ РЕЖИМА STAND-BY (ОЖИДАНИЕ)

JUHTIMISPULDI VABASTAMINE STAND-BY / OOTEL

DISTANCINIO VALDYMO PULTO STAND-BY (LAUKIMO) REŽIMO IŠJUNGIMAS

TĀLVADĪBAS PULTS ATBLOKĒŠANA NO REŽĪMA STAND-BY (GAIDĪŠANA)

UVEDENÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ DO POHOTOVOSTNÍHO REŽÍMU

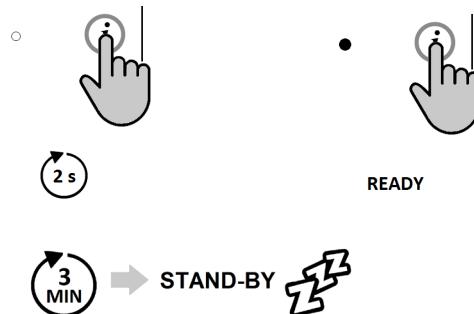

- IT** Premere il tasto RISVEGLIO RADIOPRÉSAGE per almeno 2 secondi e attendere l'accensione del led di stato per attivare il telecomando
- RU** Нажмите кнопку Включения дистанционного управления в течение 2-х секунд и ждите загорания светодиодов состояния для активирования пульта дистанционного управления.
- ET** Hoidke vähemalt 2 sekundit all nuppu KAUGJUHTIMISE ÄRATUS ja oodake enne kaugjuhtimise aktiveerimist olekut tähistava valgusdioodi süttimist
- LT** Spauskite mygtuką RADIJO PULTO SUAKTYVINIMAS bent 2 sekundes ir palaukite, kol įsijungs būsenos šviesos diodas, kad suaktyvintumėte nuotolinio valdymo pultą
- LV** Nospiediet taustītu ATMODINĀT RADIOVADĪBU uz 2 sekundēm un gaidiet, līdz iedegas stāvokļa gaismas diode, lai aktivizētu tālvadības pulti
- CZ** Stiskněte tlačítko „indikace používaných režimů“ na 2 sekundy a počkejte, až rozsvít LED stavu aktivace ovladače.

ATTIVAZIONE VENTILAZIONE MANUALE

АКТИВИРОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

VENTILATSIOONI AKTIVEERIMINE KÄSIREŽIIMIS

VĒDINIMO AKTYVAVIMAS RANKINIO REŽIMO METU

VENTILĀCIJAS AKTIVĒŠANA MANUĀLAJĀ REŽĪMĀ

AKTIVACE RUČNÍ VENTILACE

IT Se il sistema è spento, all'accensione scegliere la modalità e la velocità di ventilazione desiderati.
Esempio: accensione in modalità ciclo alternato (45 sec. estrazione, 45 sec. immissione) a velocità media.


RU Если система выключена, при включении выберите режим и желаемую скорость вращения вентилятора. Пример: включение в режиме цикла рециркуляции (45 сек. вытяжка, 45 сек. приток) со средней скоростью вращения вентилятора.

ET Kui süsteem on välja lülitatud, valige režiim ja soovitud ventilaatori kiirus sisselülitimisel.
Näide: Lülitus režiimil retsirkulatsioon (45 sek välja, 45 sek sisveool.) keskmisel ventilaatori kiirusel.

LT Ijungdam i sistemu pasirinkite režimą ir norimą ventiliatoriaus sukimosi greitį. Pvz.: ijunkite recirkuliacijos ciklo režimą (45 s ištraukimas, 45 s tiekimas) su vidutiniu ventiliatoriaus sukimosi greičiu.

LV Ja sistēma ir izslēgta, ieslēdzot to, izvēlieties ventilatora griešanās režīmu un vēlamo ātrumu.
 Piemērs: ieslēgšana recirkulācijas cikla režīma (45 sek. velkme, 45 sek. pieplūde) ar vidējo ventilatora griešanās ātrumu.

CZ Pokud je systém vypnutý, při zapnutí zvolte požadovaný režim a rychlosť ventilace.
Příklad: Zapnutí v režimu střídavého cyklu (45 s. odvětrávání, 45 s. nasávání) při střední rychlosti.

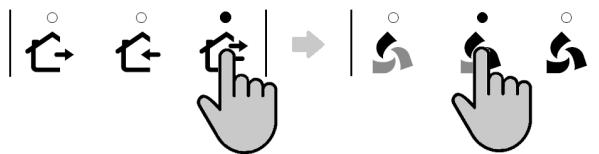

IT Successivamente è possibile modificare separatamente la velocità o la modalità
Esempio: modifica modalità, da ciclo alternato ad estrazione; la velocità rimane quella corrente.
 La modalità "estrazione" è temporanea (60 minuti), poi l'unità ritorna alla modalità "ciclo alternato".

RU Затем, можно изменить отдельно скорость или режим.
 Пример: изменить режим, с цикла рециркуляции на вытяжку; скорость остается текущей.
 Режим "вытяжка" временный (60 минут), после чего устройство возвращается в режиме "цикл рециркуляции".

ET Seejärel on võimalik muuta eraldi kiirst või režiimi.
Näide: muuta Retsirkulatsiooni režiimi tsüklist tömbele; kiirus jäääb samaks.
 "Tõmbe" režiim on ajutine (60 minutit), peale mida süsteem pöördub tagasi "retsirkulatsiooni".


LT Po to, galima atskirai pakeisti greitį ir režimą.
Pvz.: pakeisti režimą iš recirkuliacijos ciklo į ištraukimo;
 greitis išlieka toks pat. Ištraukimo režimas laikinas (60 min), irenginys grįžta į recirkuliacijos ciklo režimą.

LV Pēc tam var atsevišķi mainīt ātrumu vai režīmu.
Piemērs: mainīt režīmu no recirkulācijas cikla uz velkmi; saglabājas iestatītais ātrums.
 Pagaidu režīms "Velkme" (60 min.), pēc tam ierīce atgriežas "recirkulācijas cikla" režīmā

CZ Následně můžete měnit rychlosť v režime.

Příklad: Změň režim z cyklu „střídavého“ na „odvětrání“.

Rychlosť zůstane pôvodná. Režim „odvětrání“ je dočasné a po 60 minútach se vrátí do režimu „střídavého“.



IT Esempio: modifica modalità, da ciclo alternato ad immissione; la velocità rimane quella corrente.

La modalità "immissione" è temporanea (60 minuti), poi l'unità ritorna alla modalità "ciclo alternato".

RU Пример: изменить режим, с цикла рециркуляции на приток; скорость остается текущей.

Режим "впуск" временный (60 минут), после чего устройство возвращается в режиме "цикл рециркуляции".

ET Näide: muuta režiimi retsirkulatsioonilt juurdevoolele; kiirus jäab samaks.

Režiim juurdevoole on ajutine (60 minutit)peale mida seade pöördub tagasi "retsirkulatsiooni".

LT Pvz.: pakeisti režimą iš recirkuliacijos ciklo į tiekimo; greitis išlieka tokis pat.


Tiekimo režimas laikinas (60 min), įrenginys grįžta į recirkuliacijos ciklo režimą

LV Piemērs: mainīt režīmu no recirkulācijas cikla uz velkmi, no recirkulācijas cikla uz pieplūdi; saglabājas iestatītās ātrums.

Pagaidu "pieplūdes" režīms (60 min.), pēc tam ierīce atgriežas "recirkulācijas cikla" režīmā.

CZ Příklad: Změň režim z cyklu „střídavého“ na „nasávání“.

Rychlosť zůstane pôvodná. Režim „nasávání“ je dočasné a po 60 minútach se vrátí do režimu „střídavého“.



MODALITÀ AUTOMATICA

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

AUTOMAATREŽIIM

AUTOMATINIS REŽIMAS

AUTOMÁTISKAIS REŽĪMS

AUTOMATICKÝ REŽÍM

IT In questa modalità, l'unità ventilante "Master" rileva i parametri ambientali (temperatura, umidità e luminosità) ed effettua le procedure ed elaborazioni di seguito indicate per garantire il miglior confort ambientale.


RU В этом режиме вентиляционное устройство "Ведущий" определяет параметры окружающей среды (температура, влажность и освещение) и осуществляет процедуры и расчеты, приведенные ниже, чтобы обеспечить лучший комфорт в помещении.

ET Selles režīmis ventilatsiooniseade "Juhtiv" määratleb keskkonna parameetrid (temperatuur, niiskus ja valgus) ja teostab allpool kirjeldatud arvutused, et pakkuda parimat mugavust ruumis.

LT Šiuo režimu veikiančiu valdančiu vėdinimo įrenginiu nustatoma aplinkos būsena (temperatūra, drėgmė ir apšvietimą) ir atliekamos procedūros bei skaičiavimai, pateiki aptačioje, geresniams komforto palaikymui užtikrinti.

LV Šajā režīmā "Vadošā" ventilācijas iekārta nosaka vides parametrus (temperatūra, mitrums un apgaismojums) un veic turpmāk norādītās procedūras un apērkīnus, lai nodrošinātu telpā labāko komfortu.

CZ Při volbě tohoto režimu jednotka „MASTER“ zjistí parametry prostředí a dle těchto údajů provede výpočty tak, aby jednotka zaručila nejlepší komfort prostředí.

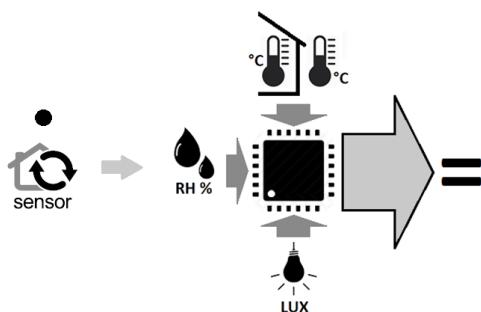

IT	Definizione automatica della durata ciclo Ciclo deumidificazione automatico Modalità "velocità notturna" automatica
RU	Автоматический расчет времени цикла Автоматический цикл уменьшения влажности Автоматическая "скорость в ночном режиме"
ET	Automaatne tsükli aja arvestus Automaatne niiskuse vähenemisse tsükkel Automaatne "öörežiimi kiirus"
LT	Automatinis ciklo laiko apskaičiavimas Automatinis drėgmės sumažinimo ciklas Automatinis greitis naktinio režimo metu
LV	Automātisks cikla laika aprēķins Automātisks mitruma mazināšanas cikls Automātisks "ātrums nakts režīmā"
CZ	Automatická definice délky cyklu Cyklus automatického odvlhčení Automatický režim „noční rychlosť“

IT EXTRA-CICLO

Alla prima attivazione della modalità "Auto", dopo 10 minuti e successivamente ogni 12 ore, l'unità di ventilazione "Master" esegue la procedura "Extra-ciclo" per rilevare la differenza di temperatura tra l'ambiente e l'esterno al fine di determinare la durata del "Ciclo automatico" più idonea che sarà adottata anche da eventuali unità di ventilazione "Slave" presenti nell'impianto.

La procedura "Extra-ciclo" dura 5 minuti, durante i quali la comunicazione con il radiocomando è inibita; in questa fase, eventuali comandi imparititi con il telecomando avranno come riscontro tre lampeggi dei LEDs.

CICLO AUTOMATICO

La sua durata è determinata dall'esito della procedura di "Extra-ciclo" e può variare tra i 30 ed il 200 secondi, che saranno ripartiti in egual modo tra la fase di estrazione ed immissione.

CICLO DEUMIDIFICAZIONE

Un sensore di umidità consente ad ogni singola unità di ventilazione di rilevare l'umidità ambientale, ed in caso di necessità, di attivare autonomamente dei cicli d'estrazione dell'aria ad alta velocità per ridurre l'umidità e migliorare il comfort ambientale. A seconda delle condizioni di umidità ambientale, la procedura può avere una durata compresa tra 2÷12 minuti (durante i quali la comunicazione con il radiocomando è inibita) e può ripetersi con cadenza oraria. Il ciclo di deumidificazione è sospeso in "Modalità notturna".

Nota: Questa funzionalità è normalmente disabilitata; per abilitarla vedere il par.fo "Impostazione parametri". In questa fase, eventuali comandi imparititi con il telecomando avranno come riscontro tre lampeggi dei LEDs.

VELOCITÀ NOTTURNA

Un sensore di luminosità consente ad ogni singola unità di ventilazione di adottare autonomamente la velocità minima (extra-low) durante la notte. Se necessario i sensori di luminosità possono può essere esclusi; in tal caso la velocità notturna può essere attivata solo manualmente tramite l'apposito tasto del radiocomando.

Nota: Questa funzionalità è normalmente disabilitata; per abilitarla vedere il par.fo "Impostazione parametri".

RU ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ

При первой активации режима "Авто", через 10 минут и через каждые 12 часов, вентиляционная установка "Ведущий" выполняет процедуру "Дополнительный цикл", чтобы определить разницу между температурами в помещении и снаружи, чтобы в конце рассчитать длительность "автоматического цикла", который также будет принят любым вентиляционным устройством «Ведомый», включенным в системе. Процедура "Дополнительный цикл" длится 5 минут, в течение которых, связь с пультом дистанционного управления замедлена. На данном этапе все команды, переданные с помощью пульта дистанционного управления, будут получать в качестве ответного сигнала три вспышки от светодиодов.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

Продолжительность автоматического цикла определяется исходя из процедуры "Дополнительный цикл", и может варьироваться от 30 до 200 секунд, которые будут разделены поровну между фазой вытяжки и притока.

ЦИКЛ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ

Датчик влажности позволяет каждому вентиляционному устройству регулировать влажность окружающей среды, а также в случае необходимости, активировать автономно циклы вытяжки воздуха на высокой скорости вентиляции, чтобы уменьшить влажность и улучшить комфорт в помещении. В зависимости от условий влажности окружающей среды, процедура может длиться между 2 ÷ 12 минут (в течение, которого связь с пультом управления замедлена), и может повторяться с часовыми интервалами. Цикл обезвоживания прекращён в "ночном режиме".

Примечание: Эта функция отключена по умолчанию; чтобы активировать её измените параметр par.fo в разделе «Настройка параметров».

На данном этапе, вероятные команды, отправленные с пульта дистанционного управления, будут иметь в качестве ответа три вспышки светодиодов.

СКОРОСТЬ В НОЧНОМ РЕЖИМЕ

Датчик освещения позволяет каждой вентиляционной установки принять, самостоятельно, в течение ночи, самую низкую скорость вентилятора. При необходимости, датчики освещения могут быть исключены; в этом случае скорость вентилятора ночью может быть активирована только вручную с помощью соответствующей кнопки с пульта дистанционного управления.

Примечание: Эта функция отключена по умолчанию; чтобы активировать её, смотрите par.fo в разделе "Настройка параметров".

ET TÄIENDAV TSÜKKEL

"Auto" režiimi esmakordse aktiveerimisel 10 minuti pärast ja iga 12 tunni ventilatsioonisüsteem "Juhtiv" täidab tsükkli "Täiendav tsükkel", et määratleda temperatuuri vahe ruumis ja väljas, et lõpus välja arvutada "automaattsükkli" kestus, mis samuti võetakse vastu mis tahes ventilatsiooni seadme "Juhitav" poolt, mis kuulub süsteemi. Protseduur "Täiendav tsükkel" kestab 5 minutit, mille jooksul kommunikatsioon puldiga aeglustunud. Selles etapis, kõik puldilt antud käsud saavad vastuseks signaali kolm LED-vilgutust.

AUTOMAATTSÜKKEL

Automaattsükkli KESTUS määratatakse kasutades protseduuri "Täiendav tsükkel" ja võib erineda 30-200 sekundit, mis jagatakse võrdselt sissevool ja väljatömba faasi vahel.

DEHÜDRATSIOONI TSÜKKEL

Niiskusandur võimaldab igal ventilatsiooniseadmel reguleerida ümbrissevat niiskust ja vajadusel iseseisvalt aktiveerida õhu väljatömbbe tsüklit sureventilatsiooni kiirusega, et vähendada niiskust ja parandada mugavust ruumis. Sõltuvalt ümbrisseva keskkonna niiskuse tingimustest võib protseduur kesta (suhtlemine puldiga aeglustunud) $2 + 12$ minutit ja võib korduda iga tunni järel. Dehüdratsiooni tsükkel lõpetatakse "öö režiimis". Tähelepanu! See funktsioon ei ole tavaiselt aktiivne; vt selle aktiveerimiseks peatükki „Parametrite seadistus“. Selles faasis tähisab võimalikke kaugjuhtimisega antud käske valgusdioodide kolm vilgatust.

ÖÖ KIIRUS

Valgussensor võimaldab igal ventilatsiooni seadmel iseseisvalt öösel seadistada, madalaim ventilaatori kiirus. Vajadusel valguse andurid võib välalistada; Sel juhul ventilaatori kiirust öösel saab aktiveerida ainult käsitsi, vajutades nuppu kaugjuhtimispuldil. Märkus: See funktsioon on vaikimisi välja lülitud; selle aktiveerimiseks, vaata par.fo näha "Parametrid".

LT PAPILDOMAS CIKLAS

Pirma kartla nastutant automatinj režīmā, po 10 minuči ir kas 12 valandu, valdančiu vēdinimo ierenginiu atliekama papildomo ciklo procedūra temperatūros skirtumui tarp vidaus ir lauko nustatymui, norint pabaigoje apskaičuoti automatinjo ciklo trukmē, kuri bus taip pat priimta ir kitu valdomu vēdinimo ierenginiu, ijjungti sistemoje. Papildomo ciklo procedūra trunka 5 minutes, kurių metu, ryšys su distancinio valdymo pultu sulėtėja. Šiuo etapu į visas komandas, perduotas distancinio valdymo pultu, bus reaguojama trimis šviesos diodų blykstēmis.

AUTOMATINIS CIKLAS

Automatinio ciklo trukmē nastatoma pagal papildomo ciklo procedūrą ir gali kisti nuo 30 iki 200 sekundžių, kurios bus lygiai padalintos tarp ištraukimo fazės ir tiekimo.

DŽIOVINIMO CIKLAS

Drēgmēs daviklis leidžia kiekvienam vēdinimo ierenginiui reguluoti aplinkos drēgmēs lygi, bei, esant būtinybei, autonomiškai aktyvuoti oř ištraukimo ciklus, panaudojant vēdinimā dideliu greičiu, drēgmei sumažinti bei didesniam komfortui patalpoje palaikyti. Prieklausomai nuo aplinkos drēgmēs sąlygų, procedūra gali tapti $2 + 12$ minučių (kurių metu ryšys su distancinio valdymo pultu sulėtėja) ir gali kartotis su valandiniais intervalais. Džiovinimo ciklas sustabdomas naktinio režimo metu.

Pastaba: ši funkcija paprastai yra išjungta: norēdam iļā ijjungi, žr. skyriu „Parametru nustatymas“.

Šiame etape, bet kokios su nuotolinio valdymo pultu ijjungtos komandas bus patvirtintos trimis šviesos diodų sumirkšėjimais.

GREITIS NAKTINIO REŽIMO METU

Apšvietimo daviklis leidžia kiekvienam vėdinimo įrenginiui savarankiškai nustatyti naktį mažiausią ventiliatoriaus veikimo greitį. Esant būtinybei, apšvietimo davikliai gali būti neįtraukti, tokiu atveju, ventiliatoriaus veikimo greitis naktį gali būti nustatytas tik rankiniu būdu tam tikru distancinio valdymo pulto mygtuku.

Pastaba: ši funkcija išjungta pagal numatytausius parametrus, apie jos aktyvavimo būdą žiūrėkite susijusioje pastraipoje skyriuje „Parametru nustatymas“.

LV

PAPILDU CIKLS

10 minėtes pēc pirmās "Auto" režīma aktivācijas un pēc katrām 12 stundām "Vadošā" ventiliacijos iekārtā veic procedūrą "Papildu cikls", lai notektu telpas un āra temperatūras starpību un aprēķinātu "automātiskā cikla" ilgumu, kuru pieņems arī jebkura cita "Vadošā" ventiliacijas iekārtā, kas ir ieklauta sistēmā.

Procedūra "Papildu cikls" ilgst 5 minėtes, kuru laikā sakari ar tālvadības pulti ir palēnināti. Šajā etapā visas komandas, kas tiek dotas ar tālvadības pulti, tiks saņemtas kā kā gaismas diožu atbildes signāls -- tris diožu zibšņi.

AUTOMĀTISKAIS CIKLS

Automātiskā cikla ilgums tiek noteikts, vadoties pēc procedūras "Papildu cikls", var variēties no 30 līdz 200 sekundēm, kas tiks sadalītas vienādās daļās starp velkmes fāzi un pieplūdes fāzi.

ATŪDEŅOŠANAS CIKLS

Mitruma adapters ļauj katrai ventiliacijas iekārtai automātiski regulēt vides mitrumu, kā arī, ja nepieciešams, ventiliatoram ātri griezoties, autonomi aktivēt gaisa pieplūdes ciklus, lai samazinātu mitrumu un nodrošinātu telpā komfortu. Atkarībā no vides mitruma apstākļiem procedūra var ilgt $2 + 12$ minūtes (kuru laikā sakari ar vadības pulti ir palēnināti) un var atkātoties ar standas intervālu. Atūdeņošanas cikls nenotiek "naktis režīmā". Piezīme: Šis līdzeklis ir atspējots pēc noklusējuma; lai to iespējotu, skatīt sadāļu "Parametru iestatīšana" Šajā posmā jebkurai komandai no tālvadības pulta mirgos trīs gaismas diodes.

ĀTRUMS NAKTS REŽĪMĀ

Gaismas adapters ļauj katrai ventiliacijas iekārtai naktis laikā patstāvīgi pieņemt viszemāko ventiliatora ātrumu. Ja nepieciešams, gaismas adaptaterus var atslēgt; šajā gadījumā ventiliatora ātrumu naktī var aktivēt tikai manuāli ar atbilstošās pogas palīdzību no tālvadības pulta.

Piezīme: ši funkcija ir ražotāja atslēgta; lai to akīvētu, skat. par.fo sadaļā "Parametru iestatīšana".

CZ

EXTRA CYKLUS

Při první aktivaci režimu auto provádí ventilační jednotka „MASTER“ po 10 minutách a následně každých 12 hodin extra cyklus. Přičemž zjistí rozdíl mezi teplotou prostředí interiéru a externí teplotou a nastaví dobu trvání nejvhodnějšího automatického cyklu, který bude nastaven i pro další případné ventilační jednotky „SLAVE“ napojené na ventilační systém. Režim „extra cyklus“ trvá 5 minut, během této doby není umožněna komunikace s ovládačem. V této fázi veškeré povely zadané ovládačem bude signalizovat 3x rozsvícení led diody.

AUTOMATICKÝ CYKLUS

Jeho trvání vychází z výsledků procesů „extra cyklus“ a doba trvání se pohybuje mezi 30-200 sekundami, které budou rozděleny stejně mezi fáze odvětrání a nasávání.

NOČNÍ RYCHLOST

Cídlo jasu umožňuje každé ventilační jednotce zvolit automaticky minimální rychlosť během noci. V případě potřeby je možné vyřadit čidlo jasu. V tomto případě se noční režim nastavuje ručně pomocí určeného tlačítka na ovládači. Pozn. Tato funkce je běžně deaktivována. Aktivace viz. Nastavení parametrů.

CYKLUS ODVLHČENÍ

Čidlo vlhkosti umožňuje každé ventilační jednotce zjistit vlhkost prostředí a v případě potřeby aktivovat nezávislé cykly odvětrání vzduchu vysokou rychlosťí za účelem snížení vlhkosti a zlepšení komfortu prostředí. Proces může trvat 2-12 minut dle zjištěného stavu vlhkosti prostředí (během této doby není možné komunikovat s dálkovým ovládáním) a může být prováděn v hodinových intervalech. Cyklus odvlhčování je přerušen v nočním režimu. Pozn.: tato funkce je běžně deaktivována, pro její aktivaci viz. Nastavení parametrů. V této fázi se u případných společných ovládacích tlačítek na ovládači rozsvítí led diody.

ATTIVAZIONE VENTILAZIONE AUTOMATICA

АКТИВАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА ВЕНТИЛЯЦИИ

VENTILATSIOONI AUTOMAATREŽIIMI KÄIVITAMINE

AUTOMATINIO VĒDINIMO REŽIMO AKTYVAVIMAS

VENTILĀCIJAS AKTĪVĀ REŽĪMA AKTIVĀCIJA

AKTIVACE AUTOMATICKÉ VENTILACE



IT Se il sistema è spento, all'accensione scegliere la modalità e la velocità di ventilazione desiderati.

Esempio: accensione in modalità automatica alla velocità media.

Successivamente è possibile modificare separatamente la velocità o la modalità.

RU В момент включения системы, выберите сразу режим и желаемую скорость вращения вентилятора.

Пример: включение в автоматическом режиме со средней скоростью вращения вентилятора.

Затем можно изменить скорость или режим по отдельности

ET Süsteemi sisselülitamisel, valige kohe režiim ja ventilaatori soovitud pöörlemiskiirus.

Näide: sisselülitamine automaatrežiimis ventilaatori pöörlemise keskmise kiirusega.

Seejärel saab muuta kiirust või eraldi režiimi.

LT Įjungę sistemą, iš karto pasirinkite veikimo režimą ir norimą ventiliatoriaus sukimosi greitį.

Pvz.: automatinių režimų su vidutiniu ventiliatoriaus sukimosi greičiu.

Vėliau galima atskirai pakeisti greitį arba režimą.

LV Sistēmas ieslēgšanas brīdī uzreiz izvēlieties režīmu un vēlamo ventilaatora griešanās ātrumu.

Piemērs: ieslēgšana automātiskajā režīmā ar vidēju ventilaatora griešanās ātrumu.

Pēc tam režīmu vai ātrumu var mainīt atsevišķi.

CZ Pokud je systém v režimu vypnuto, při zapnutí zvolit režim a rychlosť zvolené ventilace.

Příklad: zapnutí automatického režimu při střední rychlosti.

Následně je možné změnit separátně rychlosť nebo režim.

ATTIVAZIONE "VELOCITÀ NOTTURNA"

АКТИВАЦИЯ "НОЧНОГО РЕЖИМА"

"ÖÖ REŽIIMI" AKTIVEERIMINE

NAKTINIO REŽIMO AKTYVAVIMAS

"NAKTS REŽĪMA" AKTIVĀCIJA




AKTIVACE NOČNÍHO REŽÍMU



- IT** Tramite il radiocomando è possibile forzare la velocità notturna, ossia la minima velocità di ventilazione.
Esempio: attivazione della modalità notturna.
La velocità notturna viene disattivata selezionando una qualsiasi delle altre tre velocità di ventilazione.
- RU** С помощью пульта дистанционного управления, можно задать «ночной режим», то есть минимальную скорость вращения вентилятора.
Пример: Включение ночного режима.
Ночной режим отключается, выбрав любую из других трех скоростей вращения вентилятора.
- ET** Kaugjuhtimispuldi abil saab määräta "öörežiimi", mis on ventilaatori minimaalne kiirus.
Näide: Öö režiimile lülitus.
Öö lülitub välja valides mõne kolmest ventilaatori kiirusest.
- LT** Distancinio valdymo pultu galima nustatyti naktinį režimą, t. y., minimalų ventiliatoriaus sukimosi greitį.
Pvz.: naktinio režimo pasirinkimas.
Naktinis režimas išsi jungia, kai pasirenkamas bet kuris iš trijų ventiliatoriaus sukimosi greičių.
- LV** Ar tālvadības pults palīdzību var iestatīt "nakts režīmu", tas ir, ventiliatora minimālo griešanās ātrumu.
Piemērs: Nakts režīma ieslēgšana.
Nakts režīms atslēdzas, izvēloties jebkuru no trim ventiliatora griešanās ātrumiem.
- CZ** Pomocí dálkového ovládání je možné nastavit režim s minimální rychlosťí ventilace.
Příklad: aktivace nočního režimu.
Noční rychlosť může být deaktivována zvolením jedné ze třech ventilačních rychlosťí.

IMPOSTAZIONE PARAMETRI

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ
PARAMEETRITE SEADISTUS
PARAMETRŲ NUSTATYMAS
PARAMETRU IESTATĪŠANA
NASTAVENÍ PARAMETRŮ

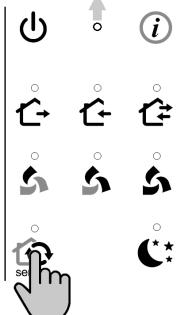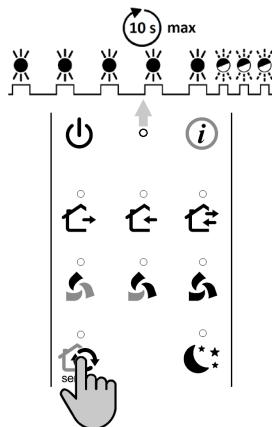

Controllo HR% e LUCE disattivati.
(Configurazione di fabbrica)

Контроль влажности и освещения отключен.
(Заводская конфигурация / Factory setup)

Niiskuse ja valguse kontroll välja lülitud.
(Tehase seaded)

Drēgmēs ir apšķietimo kontrolē išjungta.
(Gamykliniai nustatymai (Factory setup))

Mitruma un apgaismojuma kontrole ir atslēgta
(rūpnīcas iestatījums / Factory setup)

Kontrola HR % a jas deaktivovány
(Tovární nastavení / Factory setup)

IT Per verificare o modificare le impostazioni correnti accedere all'apposita funzione.
Tenere premuto il tasto MODALITÀ "AUTOMATICA" finché termina l'intera sequenza dei cinque lampeggi lenti e dei tre veloci sul LED.
I LEDs lampeggiano indicando la configurazione di fabbrica, ossia sensore di umidità e di luminosità disattivati.

RU Чтобы проверить или изменить текущие настройки, нажмите на соответствующую функцию.
Держите нажатой кнопку АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ пока не закончится вся последовательность из пяти медленных и трех быстрых вспышек на светодиоде указанном на рисунке.
Светодиоды будут мигать, указывая на заводскую настройку, то есть датчик влажности и освещения отключены.

ET Et kontrollida või muuta kehtivaid seadistusi, klõpsake soovitud valikul. Hoidke all AUTOMAATREŽIIM nuppu kuni lõppeb kogu LED vilkumise jada viiest aeglasest ja kolmest kiirest vilgust nagu joonisel näidatud. LED id vilguvad näidates tehase seadetele, ehk niiskuse ja valguse andur on välja lülitud.

LT Esamų nustatymų patikrinimui ar pakeitimui pasirinkite atitinkamą funkciją.
Laikykite spausdė REŽIMAS „AUTOMATINIS“ (jutiklis) mygtuką, iki kol pasibaigia sekা iš paveikslėlyje nurodytų penkių lėtų ir triju greitų šviesos diodų mirkšėjimų.
Šviesos diodai gali mirkšeti, informuodami apie gamyklinius parametrus, t. y. drēgmēs ir apšķietimo daviklis išjungti.

- LV** Lai pārbaudītu vai mainītu iestatījumus, nospiediet atbilstošo funkciju. Turiet nospiestu pogu «AUTOMĀTISKAIS»REŽĪMS, kamēr beidzas visa piecu lēnu un trīs ātru mirgošanas secība, norādot uz rūpnīcas iestatījumu, t.i., uz to, ka mitruma un apgaismojuma adapteri ir atslēgti.
- CZ** Chcete-li zkontrolovat nebo změnit aktuální nastavení, zvolte příslušnou funkci. Stiskněte a podržte tlačítko "AUTOMATICKÉHO REŽÍMU" dokud neskončí celá sekvence pěti pomalých a tří rychlých bliknutí led diody. Blikající led diody indikují tovární nastavení, tj. čidla vlhkosti a jasu deaktivována.

LEGENDA IMPOSTAZIONE PARAMETRI

СПЕЦИФИКАЦИЯ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ

PARAMETRITE SEADISTAMINE

PARAMETRŲ NUSTATYMO SPECIFIKACIJA

PARAMETRU IESTATIŠANAS SPECIFIKĀCIJA

LEGENDA NASTAVENÍ PARAMETRŮ

HR%

50%



65%




80%



Impostazione non attiva
Настройка неактивна
Seadistus mitteaktivne
Parametrai neaktyvūs
iestatījums nav aktīvs
Nastavení není aktivní



Impostazione attiva
Настройка активна
Seadistus Aktiivne
Parametrai aktyvūs
iestatījums ir aktīvs
Nastavení je aktivní

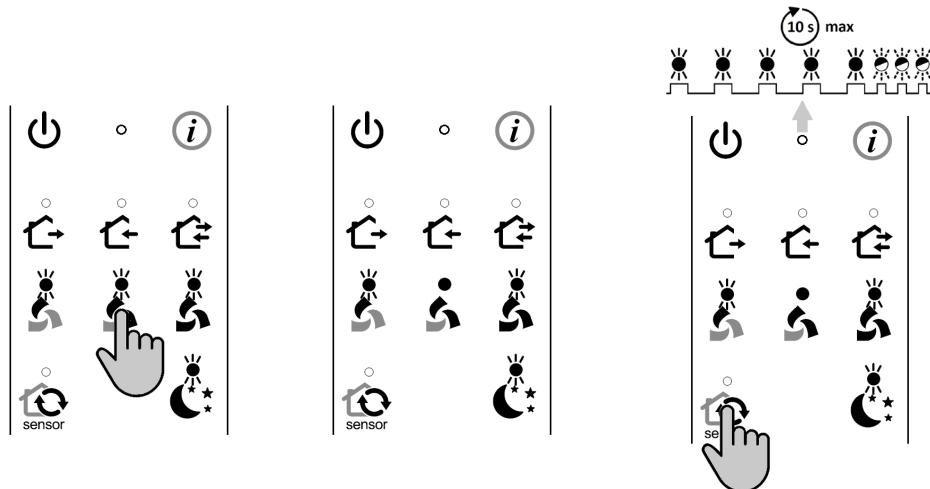ESEMPIO 1: SELEZIONE DELLA SOGLIA UMIDITÀ 65% ED USCITA DALLA FUNZIONE**ПРИМЕР 1: ВЫБОР ПОРОГА ВЛАЖНОСТИ 65% И ВЫХОД ИЗ ФУНКЦИИ****NÄIDE 1: NIISKUSKÜNNISE 65% VALIMINE JA FUNKTSIOONIST VÄLJUMINE****1 PAVYZDYS: 65 % DRÉGMÉS RIBOS PASIRINKIMAS IR FUNKCIJOS IŠJUNGIMAS****1 PIEMĒRS: ATLASIET MITRUMA SLIEKSNI 65 % UN IZIET NO FUNKCIJAS****PŘÍKLAD 1: VOLBA HRANICE VLHKOSTI 65% A VYPNUTÍ FUNKCE**

- IT** 1. Selezionando il tasto corrispondente alla soglia "65%", il LED smette di lampeggiare e si accende fisso.
2. Confermare la scelta, tenendo premuto il tasto MODALITÀ "AUTOMATICA" finché termina l'intera sequenza dei cinque lampeggi lenti e dei tre veloci sul LED.
- RU** 1. Если нажать кнопку, соответствующую порогу "65%", индикатор перестанет мигать и останется во включенном состоянии.
2. Подтвердите свой выбор, держа нажатой кнопку АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, пока не закончится вся последовательность из пяти длинных вспышек и трех коротких на светодиоде.
- ET** 1. Kui valitakse künnise „65%“ klahv, lõpetab valgusdiood vilkumise ja jäab pidevalt põlema.
2. Kinnitage valik, hoides all Automaatrežiimi nuppu, kuni valgusdioodide kogu vilkumistsükk (viis aeglast ja kolm kiiret vilgatust) on lõppenud
- LT** 1. Pasirinkus „65%“ ribą atitinkantį mygtuką, šviesos diodas nustoja mirksėti ir pradeda degti nuolat.
2. Patvirtinkite pasirinkimą laikydamis nuspauštą režimo „Automatinis“ mygtuką tol, kol baigsis visa penkių lėtu šviesos diodo sumirkėjimų ir triju greitų sumirkėjimų seką.
- LV** 1. Nospiežot taustītu, kas atbilst slieksnim "65 %", gaismas diode pārstāj mirgot un deg pastāvīgi.
2. Turiet nospiestu taustītu «Automātiskais» režīms, līdz piecas gaismas diodes beidz pārmijus mirgošanu un trīs gaismas diodes ātro mirgošanu
- CZ** 1. Volbou tlačítka odpovídající hranici 65% přestane led dioda blikat a rozsvítí se trvale.
2. Potvrďte volbu přidržením tlačítka "AUTOMATICKÝ REŽIM" dokud neskončí celá sekvence pěti pomalých a tří rychlých bliknutí led diody.

ESEMPIO 2: ATTIVAZIONE DEL SENSORE DI LUMINOSITÀ ED USCITA DALLA FUNZIONE
 (es. con funzione di deumidificazione già attiva).


ПРИМЕР 2: АКТИВАЦИЯ ДАТЧИКОВ ОСВЕЩЕНИЯ И ВЫХОД ИЗ ФУНКЦИИ

NÄIDE 2: VALGUSTUSANDURITE AKTIVEERIMINE JA FUNKTSIOONIST VÄLJUMINE

2 PAVYZDYS: APŠVIETIMO DAVIKLIO AKTYVAVIMAS IR IŠĖJIMAS IŠ FUNKCIOS

2 PIEMĒRS: APGAISMOJUMA ADAPTERU AKTIVĀCIJA UN IZIEŠANA NO FUNKCIJAS.

PŘÍKLAD 2: AKTIVACE ČIDLA JASU A VYPNUTÍ FUNKCE

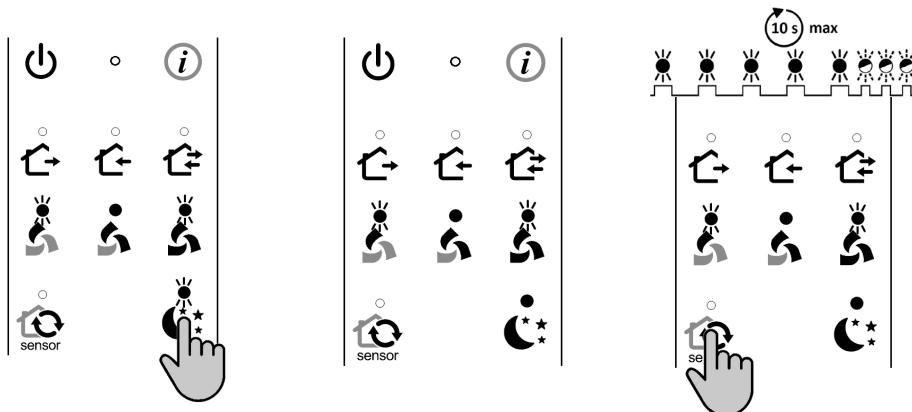

- IT**
1. Selezionare il tasto VELOCITÀ "NOTTE".
 2. Il LED smette di lampeggiare a conferma della selezione effettuata.
 3. Confermare la scelta, tenendo premuto il tasto MODALITÀ "AUTOMATICA" finché termina l'intera sequenza dei cinque lampeggi lenti e dei tre veloci sul LED.
- RU**
1. Нажмите кнопку НОЧНОЙ РЕЖИМ.
 2. Светодиод перестанет мигать, подтвердив сделанный выбор.
 3. Подтвердите свой выбор, держа нажатой кнопку АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, пока не закончится вся последовательность из пяти длинных вспышек и трех коротких на светодиоде.
- ET**
1. Valige „Öise“ kiiruse nupp.
 2. Tehtud valiku kinnitamiseks lõpetab valgusdiood vilkumise.
 3. Kinnitage valik, hoideks all Automaatrežiimi nuppu, kuni valgusdioode kogu vilkumistsükkeli (viis aeglast ja kolm kiiret vilgatust) on lõppenud.
- LT**
1. Pasirinkite greičio mygtuką „Naktis“.
 2. Šviesos diodas nustoja mirksėti ir patvirtina atliktą pasirinkimą.
 3. Patvirtinkite pasirinkimą laikydami nuspauštą režimo „Automatinis“ mygtuką tol, kol baigsis visa penkių lėtu šviesos diodo sumirksejimų ir trijų greitų sumirksejimų seka.
- LV**
1. Izvēlieties ātrumu taustīņu "Nakts".
 2. Gaismas diodes pārstāj mirgot, lai apstiprinātu izvēli.
 3. Turiet nospiestu taustīņu «Automātiskais» režīms, līdz piecas gaismas diodes beidz pārmijus mirgošanu un trīs gaismas diodes ātro mirgošanu
- CZ**
1. Zvolit tlačítko "NOČNÍ REŽIM"
 2. Led dioda přestane blikat po potvrzení provedeného výběru.
 3. Svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka „AUTOMATICKÉHO REŽIMU“, dokud neskončí celá sekvence pěti pomalých a tří rychlých bliknutí led diody.

RICHIESTA STATO SISTEMA


ЗАПРОС СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

SÜSTEEMI SEISUNDI PÄRING

SISTEMOS BÜSENOS UŽKLAUSA

SISTĒMAS STĀVOKĻA PIEPRASĪJUMS

ZJIŠTĚNÍ STAVU SYSTÉMU

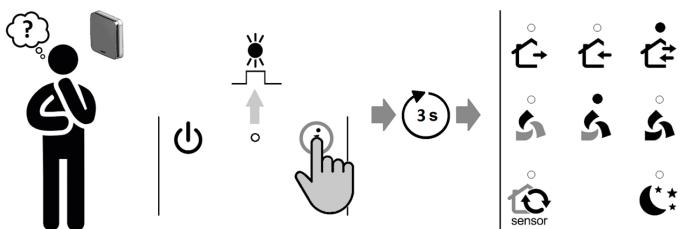

- IT** Per conoscere lo stato del sistema, premere il tasto RICHIESTA STATO SISTEMA ed attendere il riscontro sui LEDs. NOTA: tre lampeggi contemporanei di tutti i LEDs, indicano che il telecomando è fuori dalla portata radio di comunicazione con l'unità "Master" oppure è in corso un Extra-ciclo o un Ciclo Deumidificazione.
- RU** Чтобы узнать информацию о состоянии системы, нажмите кнопку Запрос состояния системы и дождитесь ответа. Состояние отображается светодиодами. Примечание: три одновременные вспышки всех светодиодов показывают, что пульт дистанционного управления находится вне зоны связи с «Ведущим» устройством, или выполняется Дополнительный цикл или Цикл обезвоживания.
- ET** Süsteemi olekuga tutvumiseks tuleb vajutada Süsteemi oleku taotluse nupule ja oodata valgusdioodide vastust. kuavad seisundit. Märkus: kõigi LED kolm üheaegset vilkumist näitab, et pult koos "Juhtiva" seadmega asub väljaspool sidetsoonli, või toimub Täiendav tsükkeli või Dehüdratsiooni tsükkeli.
- LT** Norėdami sužinoti sistemos būseną, paspauskite mygtuką „Sistemos būsenos užklausą“ ir palaukite šviesos diodo reakcijos. Būseną atspindi šviesos diodai. Pastaba: trys šviesos diodų sumirkėjimai vienu metu informuoja, kad distanciniu valdymo pultas yra ne ryšio su valdančiuoju įrenginiu zonoje arba, kad vykdomas papildomas ciklas arba džiovinimo ciklas.
- LV** Lai uzzinātu par sistēmas stāvokli, nospiediet taustiņu Sistēmas stāvokļa pieprasījums un gaidiet gaismas diožu atbildes darbību. Stāvokli attēlo gaismas diodes. Piezīme: trīs visu diožu vienlaikus zibšņi liecina, ka tālvadības pults atrodas ārpus sakaru zonas ar "Vadošo" iekārtu, vai tiek veikts Papildu cikls vai Atūdeņošanas cikls.
- CZ** Chcete-li zjistit stav systému, stiskněte klávesu zjištění stavu systému a sečkejte na reakci led diod. Pozn.: současné problíknutí všech ledů indikuje, že dálkový ovládač je mimo dosah radiové komunikace s jednotkou „master“ nebo že probíhá cyklus extra nebo cyklus odvlhčení.

SPEGNIMENTO DEL SISTEMA DI VENTILAZIONE


ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

VENTILATSIOONISEADME VÄLJA LÜLITAMINE

VÉDINIMO SISTEMOS IŠJUNGIMAS

VENTILĀCIJAS SITĒMAS IZSLĒGŠANA

VYPNUTÍ VENTILAČNÍHO SYSTÉMU



- IT** **IMPORTANTE:** si rammenta che lo spegnimento del sistema, comporta l'arresto di tutte le unità di ventilazione con la conseguente interruzione dei ricambi d'aria nei locali.
- RU** **ВАЖНО:** обратите внимание, что выключение системы, приводит к остановке всех вентиляционных устройств, и соответственно к прерыванию обмена воздуха в помещениях.
- ET** **TÄHTIS:** Pange tähele, et süsteemi välja lülitamine toob endaga kaasa kõigi ventilatsiooniseadmete seiskumise ja seega katkeb õhuvahetus ruumides.
- LT** **SVARBU:** atkreipkite dėmesį į tai, kad sistemos išjungimas sustabdo visus védinimo prietaisus, nutraukdamas oro kaitą patalpoje.
- LV** **SVARĪGI:** pievērsiet uzmanību tam, ka sistēmas izlēgšana apstādina visas ventilācijas iekārtas un gaisa apmaiņu telpās.
- CZ** **ДŮLEŽITÉ:** pamatujte, že vypnutí systému způsobí zastavení všech ventilačních jednotek s následným přerušením výměny vzduchu v místnostech.

INFORMAZIONI UTILI SULLA PORTATA RADIO


ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗОНАХ РАДИОПРИЕМА

KASULIK INFO RAADIOVASTUVÕTU ALADEST

NAUDINGA INFORMACIJA APIE RYŠIO ZONĄ

NODERĪGA INFORMĀCIJA PAR RADIOUTZVERES ZONĀM


UŽITEČNÉ INFORMACE O RADOVÉM DOSAHU

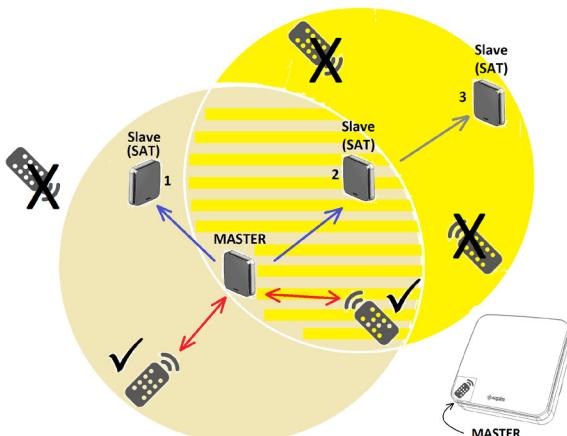

- IT** Il radiocomando interagisce esclusivamente con l'unità di ventilazione MASTER (identificabile tramite l'adesivo), la quale invia a sua volta i comandi alle Unità Slave (SAT). Le unità Slave (SAT) che sono fuori portata della copertura radio dell'unità MASTER, ricevono i comandi dall'unità Slave più prossima; nell'esempio che segue, l'unità Slave nr.3, riceve i comandi propagati dall'unità Slave 2.
- RU** Пульт дистанционного управления взаимодействует исключительно с вентиляционным устройством «Ведущий», который, в свою очередь, посылает команды Ведомым устройствам (SAT). Ведомые устройства (SAT), которые находятся вне зоны радиоприема устройства «Ведущий», получают команды от ближайших Ведомых устройств. В следующем примере, Ведомое устройство Но. 3, получает команды от Ведомого Но. 2.
- ET** Pult suhtleb ainult ventilatsiooni seadmega "Juhtiv", mis omakorda saab käske Juhitavale seadmele (SAT). Juhitavad seadmed (SAT), mis on väljaspool „Juhtiva“ seadme raadioulatust, saavad käske lähimalt Juhitavalt. Järgnevas näites Juhitav No 3 saab käske Juhitavalt No 2.
- LT** Distancinio valdymo pultas valdo tik valdantijų vėdinimo įrenginių, kuris siunčia signalus valdomiems įrenginiams (SAT). Valdomieji įrenginiai (SAT), kurie yra ne ryšio su valdančiuoju įrenginiu zonoje, gauna komandas iš arčiausiai esančių valdomų įrenginių. Tolesniame pavysdyje valdomas įrenginys Nr. 3 gauna komandas iš valdomo įrenginio Nr. 2.
- LV** Tālvadības pulsts savstarpēji iedarbojas tikai ar "Vadošo" ventilācijas iekārtu, kura savukārt nosūta komandas DZENAMAJĀM iekārtām (SAT). Dzenamās iekārtas (SAT), kuras atrodas ārpus "Vadošās" ierīces radiouztveršanas zonas, saņem komandas no tuvākajām DZENAMAJĀM iekārtām. Nākamajā piemērā Dzenamā iekārtā Nr. 3 saņem komandas no Dzenamās iekārtas Nr. 2.
- CZ** Dálkové ovládání komunikuje výhradně s ventilační jednotkou „MASTER“ (identifikovatelnou podle nálepky), která odesílá povel jednotce „SLAVE“. Jednotky slave, které jsou mimo dosah radiového signálu přijímají ovládání z nejbližší jednotky „SLAVE“ v uvedeném příkladu obdrží jednotka č. 3 povely z jednotky č. 2.

SEGNALAZIONE SOSTITUZIONE BATTERIE RADIOPULSANTE

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РАЗРЯДЕ БАТАРЕЕК ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
 KAUGJUHTIMISPULDI PATAREIDE TÜHJENEMISE HOIATUS
 PERSPÉJIMASAPIEŠSIKRAUNANČIUSDISTANCINIOVALDYMOPULTOELEMENTUS
 BRĪDINĀJUMS PAR TĀLVADĪBAS PULTS BATERIJU IZLĀDĒŠANOS
 SIGNALIZACE VÝMĚNY BATERIE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

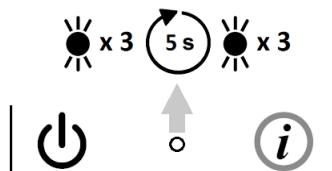

IT Tre lampeggi ogni 5 secondi, segnalano la necessità di effettuare il cambio delle batterie.

RU Три вспышки каждые 5 секунд = Замените батарейки

ET Kolm vilgutust iga 5 sek. = Vahetage patareid.


LT Trys sumirkėjimai kas 5 sekundes = Pakeiskite elementus

LV Trīzs zibšņi ik pēc 5 sekundēm = Nomainiet bateriju

CZ Tři bliknutí každých 5 sekund signalizují nutnost provést výměnu baterie.

SOSTITUZIONE BATTERIE RADIOPULSANTE

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
 KAUGJUHTIMISPULDI PATAREIDE VAHETUS
 DISTANCINIO VALDYMO PULTO ELEMENTŲ PAKEITIMAS
 TĀLVADĪBAS PULTS BATERIJU NOMAIŅA
 NAHRAZENÍ BATERIE V OVLÁDAČI

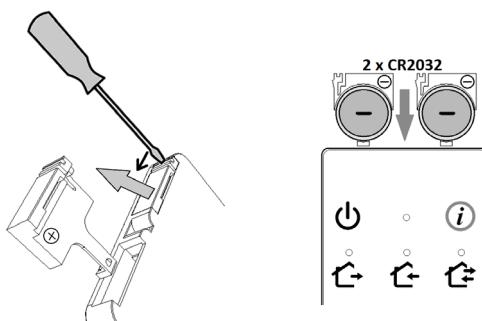

AVVERTENZE:



MANUTENZIONE PERIODICA

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

PERIOODILINE TEHNILINE HOOLDUS

PERIODINIS TECHNINIS APTARNAVIMAS

PERIODISKĀ TEHNISKĀ APKALPOŠANA

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA



230 Volt

IT **AVVISO IMPORTANTE:** La pulizia del filtro va effettuata esclusivamente da personale tecnico qualificato, pertanto si consiglia di pianificare con l'installatore un programma di pulizia periodica, da effettuarsi secondo le indicazioni riportate nel manuale d'installazione.

AVVERTENZA: Rimuovendo il coperchio dell'unità di ventilazione si accede a parti in tensione

RU **ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:** очистка фильтра должна выполняться только квалифицированным персоналом, поэтому рекомендуется согласовать с пользователем программу периодической очистки, которая будет выполнять в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве по установке.

ВНИМАНИЕ! Перед тем как снять крышку вентиляционного устройства, отключите подачу питания на устройстве.

ET **TÄHTIS MÄRKUS:** filtri puhastamist tohib teha ainult kvalifitseeritud personal, seetõttu on soovitatav kooskõlastada kasutajaga perioodilise puhastuse programm, mida tehakse kooskõlas paigaldusjuhendis toodud juhistele.

TÄHELEPANU: Enne ventilatsiooniseadmel kaane mahavõtmist lülitage seade toitevõrgust välja.

LT **SVARBI PASTABA:** filtrą turi valyti tik kvalifikuotas personalas, todėl rekomenduojama naudotojui susitarti dėl reguliarų valymo darbų, kurie bus vykdomi pagal nurodymus, pateiktus montavimo instrukcijoje.

DĒMESIO! Prieš nuimdam i dangtelį nuo vēdinimo īrenginio, atjunkite prietaisą nuo elektros maitinimo.

LV **SVARĪGA PIEZĪME:** filtra tīrīšana jāveic tikai kvalificētam personālam, tāpēc ieteicams saskaņot ar lietotāju periodiskas attīrišanas programmu, kura tiks veikta saskaņā ar instrukcijam, kas ir iekļautas šajā Uzstādīšanas rokasgrāmatā.

UZMANĪBU! Pirms noņemt ventilācijas iekārtas vāku, atvienojiet iekārtas strāvas padeves vadu.

CZ **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** čištění filtru provádí výhradně kvalifikovaný technický personál, proto se doporučuje naplánovat s instalacní firmou program periodického čištění dle údajů uvedených v instalacním manuálu.

UPOZORNĚNÍ: odstraněním krytu ventilační jednotky zpřístupněte části, které jsou pod napětím.



Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).



ПЕРЕРАБОТКА ПРИБОРОВ

Символ корзины с колесами, перечеркнутый крестом, указывает на то, что продукт должен быть собран и утилизирован отдельно от бытовых отходов. Батарейки и аккумуляторы можно утилизировать вместе с продуктом. Будут отделены в специальных центрах по утилизации отходов. Черная полоса значит, что продукт был введен на рынок после 13 августа 2005 года. Участвуя в раздельном сборе изделий и батареек, вы поможете обеспечить правильную реутилизацию этих материалов и, таким образом, предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Для получения более подробной информации о программах сбора и переработки отходов в Вашей стране, обратитесь в местную службу или в магазин, где был приобретен продукт.



SEADMETE ÜMBERTÖÖTLEMINE

Sümbol ratsastega korr risti läbikriipsutatud näitab, et toode tuleb koguda ja käidelda olmejäätmestest eraldi. Patareiid ja akud saab häävitada koos tootega. Need eraldatakse spetsiaalsetes jäätmetekaitlus keskustes. Must riba näitab, et toode on turule lastud pärast 13. augustit 2005. Osaledes toodete ja patareiide eraldi kogumises, aitate tagada nende materjalide õige utiliseerimise ning seega vältide võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateavet kogumisprogrammide ja jäätmete töötlemise kohta teie riigis saate omavalitsustest või kauplustest, kust te toote ostsite.



PRIETAISU PERDIRBIMAS

Perbrauktas konteinerio su ratais simbolis nurodo, kad produktas turi būti surinktas ir pašalintas atskirai nuo būtinčios atliekų. Elementai bei akumulatoriai galima šalininti kartu su produkta. Specializuotiems atliekų šalinimo centruse jie bus išrūšiuoti. Juoda linija reiškia, kad produktas buvo įvestas į rinką po 2005 metų liepos 13 d. Rūšiuodami įrangą ir elementus, jūs padėsite užtikrinti teisingą šių produkty šalinimą, ir tokiu būdu užkirsti kelią galimoms neigiamoms pasekmėms aplinkai ir žmogaus sveikatai. Dėl išsamesnės informacijos apie atliekų surinkimo bei perdirbimo tvarką jūsų šalyje, kreipkitės į vietos tarnybą arba į parduotuvę, kurioje įsigijote produkta.



IERĪČU PĀRSTRĀDE

Simbols ar grozu uz riteņiem, kas pārvītrots ar krustu, norāda uz to, ka produkts jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Baterijas un akumulatorus var utuiliżēt kopā ar produkta – tās tiks atdalītas speciālos atkritumu utuiliżācijas centros. Melnā svītra nozīmē, ka produkts ir ieviests tirgū pēc 2005. gada 13. augusta. Piedaloties atsevišķā izstrādājumu un bateriju vākšanā, jūs palīdzēsiet nodrošināt šo materiālu pareizu reutilizāciju un tādejādi novērst iespējamās negatīvās sekas, ko tie var atstāt uz vidi un cilvēka veselību. Lai iegūtu detalizētu informāciju par atkritumu savākšanas un pārstrādes programmu jūsu valstī, vērsieties vietējā dienestā vai veikalā, kur produkts iegādāti.



RECYKLACE ZAŘÍZENÍ

Symbol přeškrtilé odpadní nádoby na zařízení znamená, že produkt musí být na konci své životnosti zlikvidován dle předpisů mimo běžný odpad. Uživatel je povinen dopravit zařízení do sběrného místa pro elektrotechnický a elektronický třídyň odpad nebo jej odevzdát prodejci ve chvíli zakoupení nového zařízení stejnýho typu, a to kus za kus. Adekvátní třídyň sběru a následné doručení vyraženého zařízení k recyklaci, zpracování a ekologické likvidaci pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje recyklaci materiálů z nichž je zařízení vyrobeno. Podrobnější informace o sběru a recyklaci odpadu ve vaší zemi vám poskytne místní městský úřad nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.



GUARANTEE

3 YEARS

Fantini Cosmi S.p.A.

Via Dell'Osio, 6 - 20090 Caleppio di Settala, Milano, Italia

To be forwarded within 7 days from the date of purchase

Mailing date	Name and Address of supplier
Date of purchase	
Name	Postal Code
Surname	Town
Street	Country

PLEASE USE BLOCK LETTERS

I have read and understood the terms and conditions of this guarantee
and i authorise the processing of my personal details.

Signature



Model:

Code:

Date of purchase:

**IN CASE OF
COMPLAINTS
RETURN THIS TALLY.**



GUARANTEE

3 YEARS

Fantini Cosmi S.p.A.

Via Dell'Osio, 6 - 20090 Caleppio di Settala, Milano, Italia

To be retained

THIS GUARANTEE MUST BE ATTACHED TO THE APPLIANCE IN
CASE SHOULD BE RETURNED FOR SERVICING

Name and Address of supplier

Date of return

Date of purchase

Cause of defect:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CONDITIONS OF GUARANTEE

All electrical appliances produced by Aspira are guaranteed by the Company for 3 YEARS against faulty materials or workmanship. If any part is found to be defective for the above mentioned reasons within the period of the guarantee from the date of purchase, we or our authorised service agents, will replace or, at our evaluation, repair that part without any charge of materials or labour or transportation, provided that the appliance has been used only in accordance with the instructions provided with each appliance and has been not connected to an unsuitable electricity supply, or subject to misuse, neglect or damage or modified or repaired by any person not authorised by us.

The correct electricity supply voltage is shown on the rating label attached to the appliance.

This guarantee is valid only to the original purchase of the appliance

Should any defect arise in any of our products and a claim under guarantee become necessary, the appliance should be carefully packaged and returned to your local service agent.

This portion of guarantee should be attached to the appliance.

The guarantee is valid only if all the details are fully and correctly indicated.

THIS GUARANTEE IS NOT EFFECTIVE IN THE EXTRA EUROPEAN COUNTRIES.



FANTINI COSMI SPA

Via dell'Osio, 6 - 20090 Caleppio di Settala MI, Italy

Ph. +39 02 956821 | Fax +39 02 95307006 | info@fanticosmi.it

EXPORT DEPARTMENT

Ph +39 02 95682229 | export@fanticosmi.it